


说明示意图  
本图需经施工图审查合格后方可交付施工使用。

广东省城乡规划设计研究院  
有限责任公司  
GUANG DONG URBAN & RURAL PLANNING  
AND DESIGN INSTITUTE CO.LTD  
资质证书编号: A244003022  
QUALIFICATION CERTIFICATE NO. A244003022  
版权所有, 未经授权, 不得复制。  
COPYRIGHT MAY NOT BE COPIED

注册师章(建筑、结构) SEAL OF A/E OF RECORD

工程设计出图专用章 SEAL OF DRAWING  
建设单位 CLIENT 新丰县卫生健康局  
管理单位 新丰县政府投资建设项目代建管理局  
工程名称 PROJECT 新丰县医共体总医院通田分院  
子项名称 SUBKEY 公共卫生补短板建设项目  
业务编号 JOB NO. 2022-JZ-059  
施工图审查批准号 REVIEW NO.

图纸名称 DRAWING TITLE		康养楼负一层空调通风平面图	
图别 DISCIPLINE	暖通	比例 SCALE	1:100
图号 DRAWING NO.	NT-K-03	日期 DATE	2023.02
设计阶段 PHASE	施工图	版次 REVISION	1
专业审定 APPROVED BY	袁小华		
专业审核 EXAMINED BY	谢建勇		
项目负责 PRJ.DIRECTOR	黄欣   颜会阔		
专业负责 CHIEF.ENG.	何佳泽		
校对 CHECK BY	陈博睿		
设计 DESIGN BY	何佳泽		
制图 DRAWN BY	何佳泽		
方案设计 CONCEPT			
会签栏 COUNTERSIGN			
建 筑 ARCH.		结 构 STRU.	
给 排 水 PLUM.		电 气 ELEC.	
通 风 MECH.			

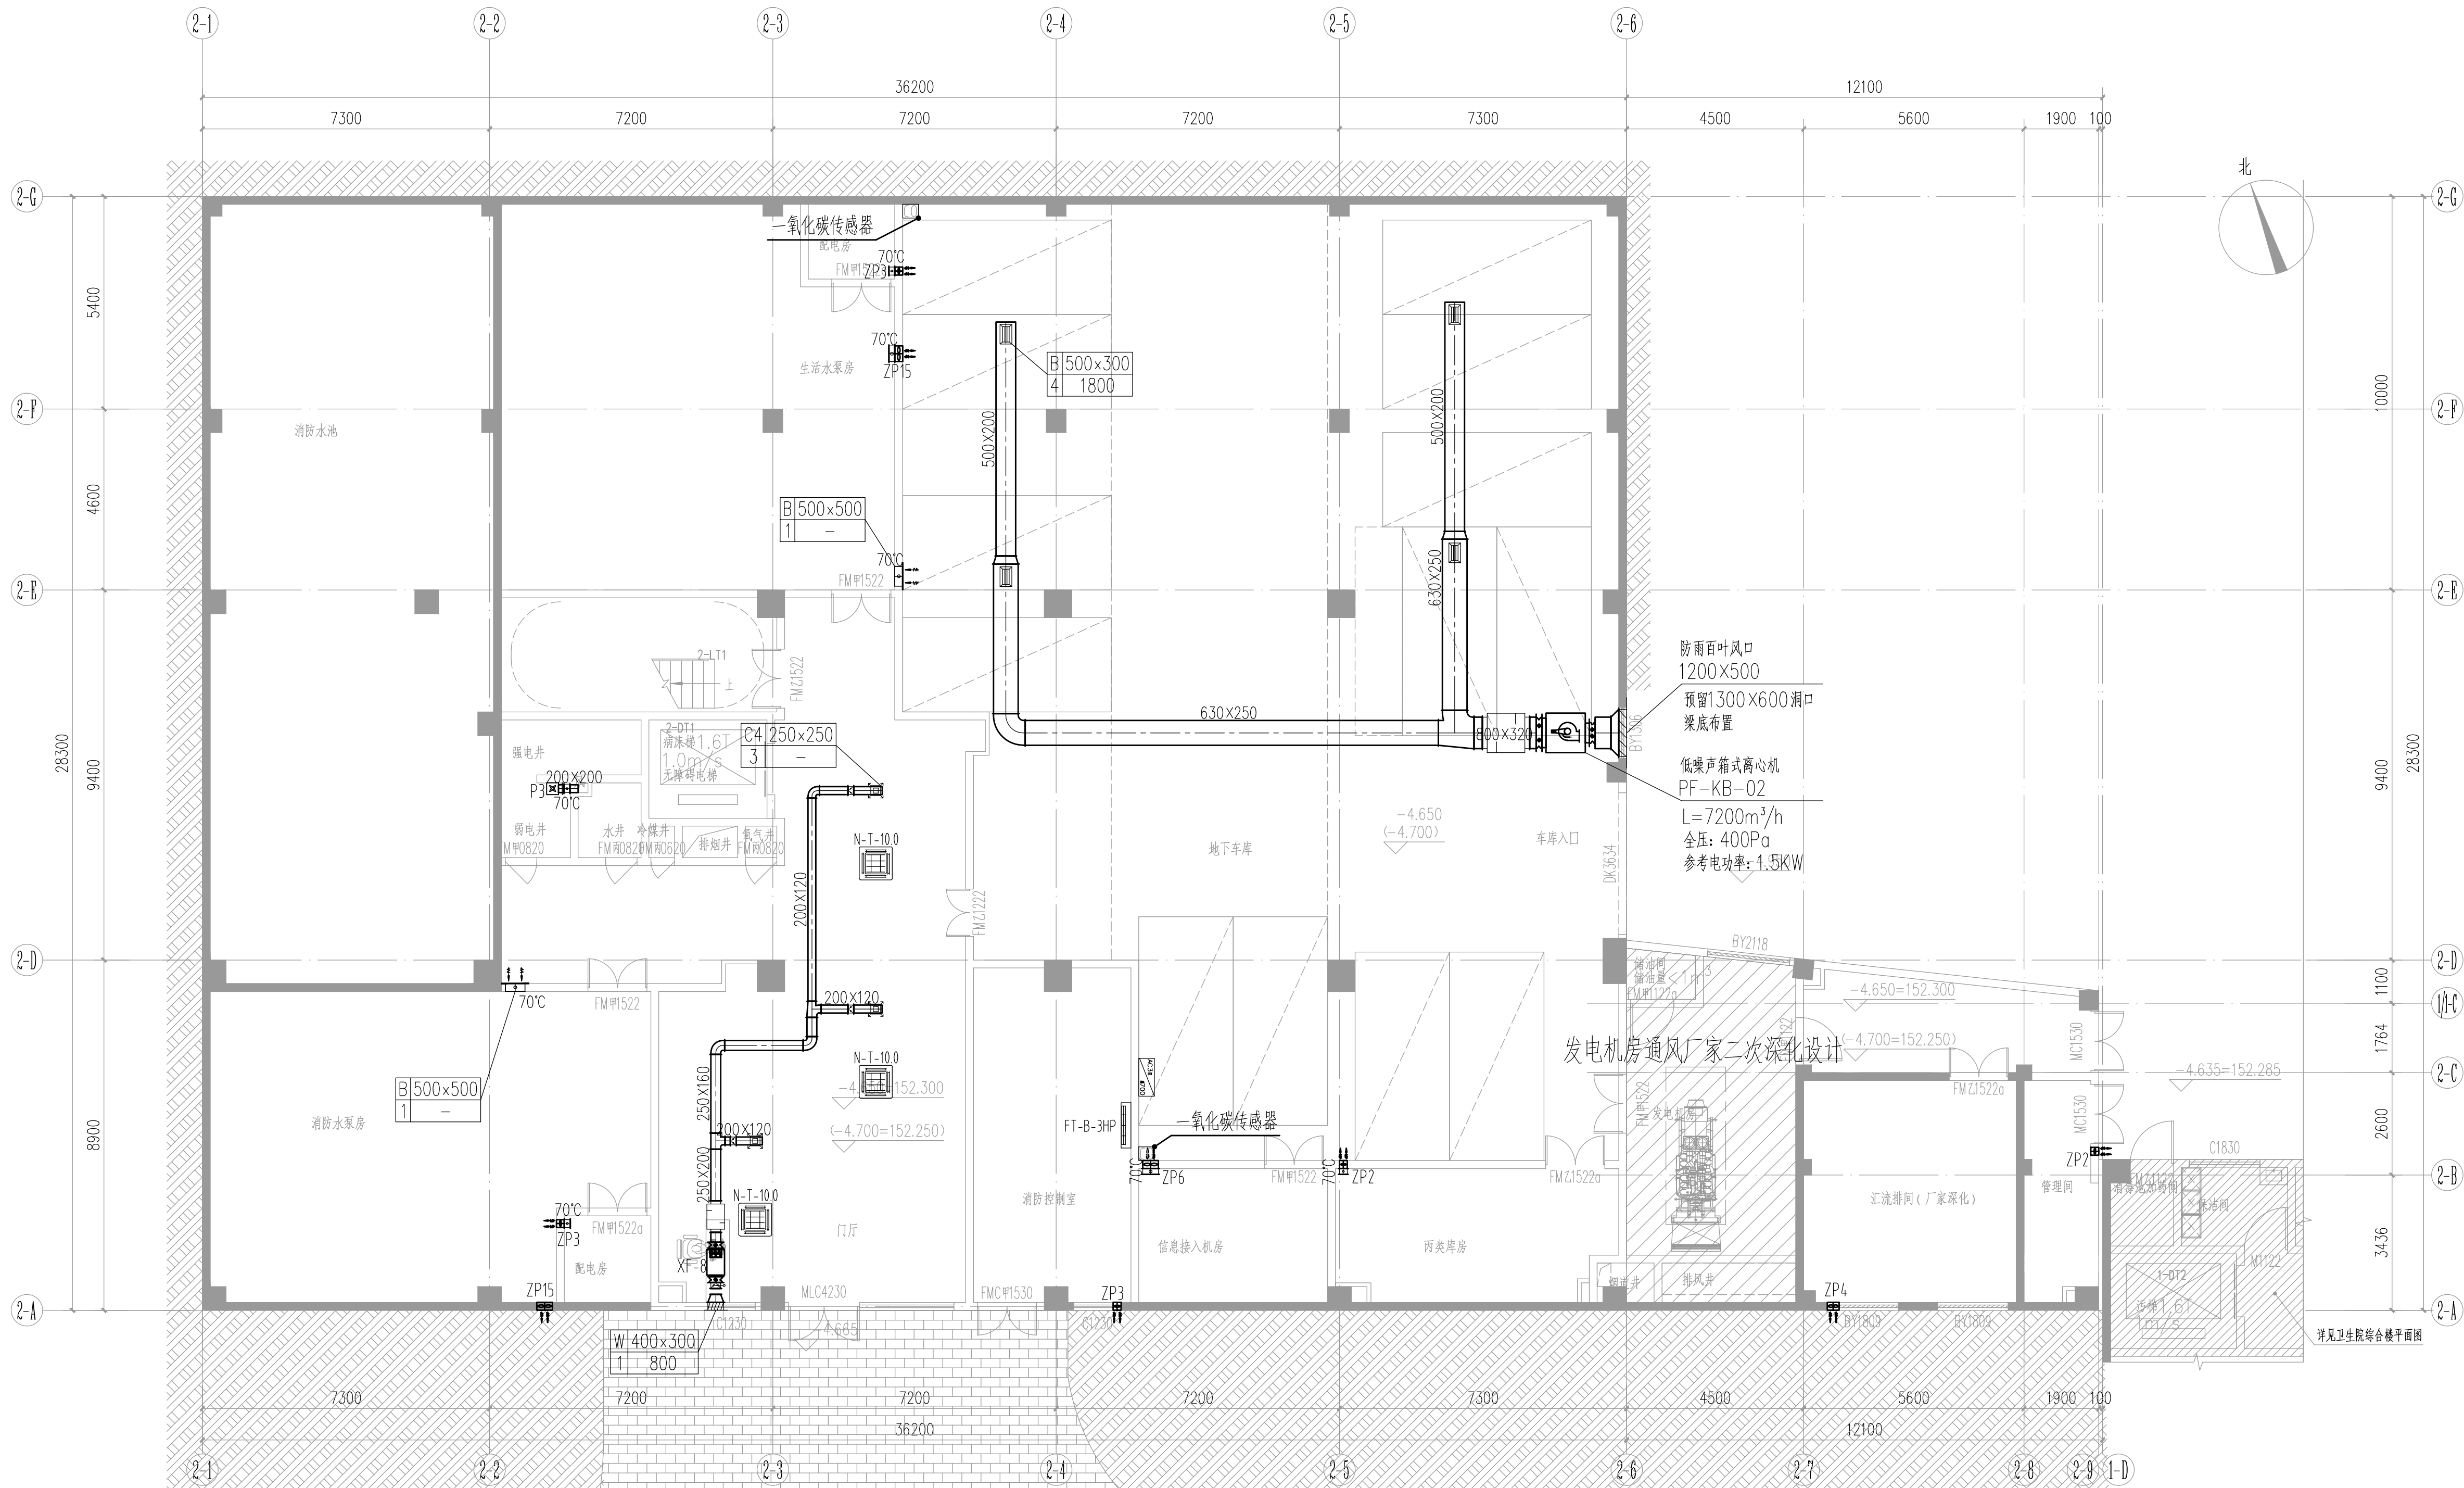

康养楼负一层空调通风平面图 1:100

- 说明:
- 1、除标注外, 散流器送风口的喉部尺寸为300×300。
  - 2、除标注外, 回风百叶风口的尺寸为600×600。
  - 3、除标注外, 连接单个天花排气扇的排风管尺寸为200×200。
  - 4、空调检修口尺寸为450×450